


INSTALACJA KOTŁOWNI - RZUT PARTERU - SKALA 1:50

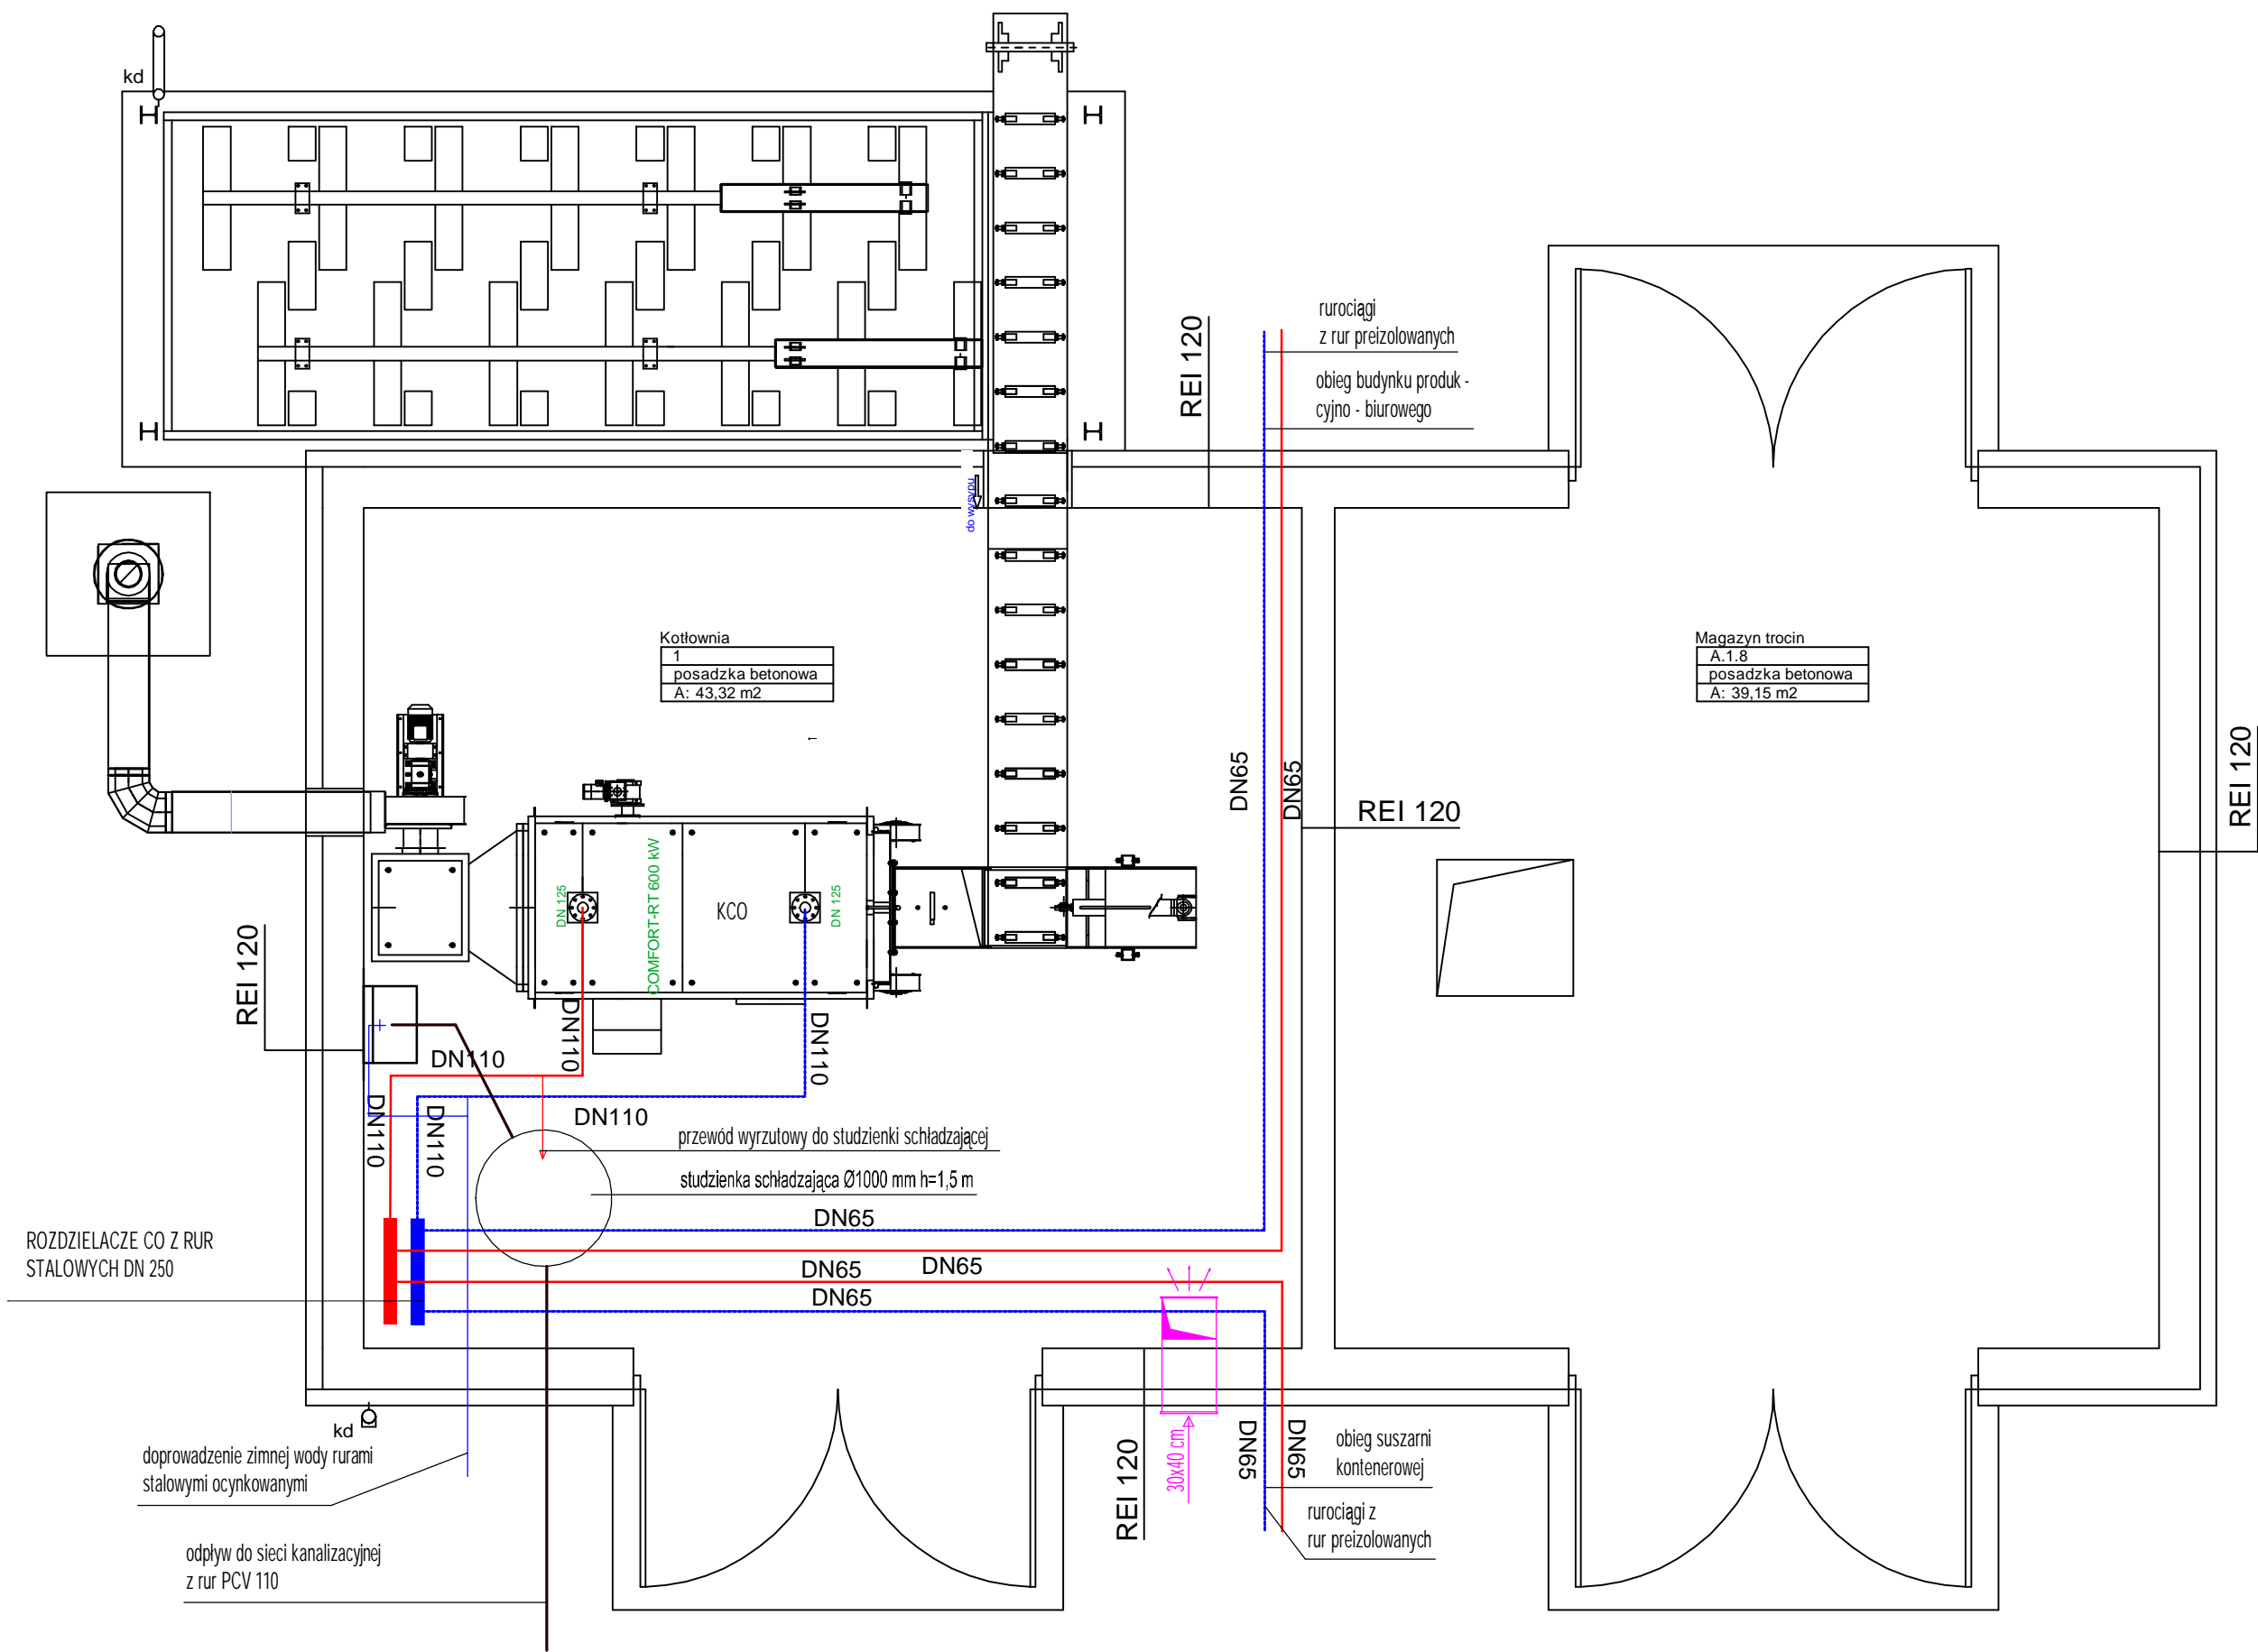

rurociągi instalacji grzewczej w obrębie kotłowni z rur stalowych bez szwu o połączeniach spawanych, zabezpieczone antykorozyjnie i izolowane termicznie

instalacja wodna w obrębie kotłowni z rur stalowych ocynkowanych

KCO - KOCIOŁ GRZEW CZY OPALANY TROTEM
I WÓRAMI DRZEWNYMI Z DOZOWNIKIEM MALIWA
O MOCY GRZEW CZEJ 600 KW

PRACOWNIA PROJEKTOWA ArtMad Rudnik nad Sanem ul. Rynek nr 38.				
Zadanie: Instalacja kotłowni	Tyt. rys.: Rzut parteru	Inwestor: W.P.P.H. "WIKTRANS" s.c.S. Krawiec Rudnik n/S Stróżańska 65A		
Adres budowy: Rudnik nad Sanem ul. Targowa	Data opracowania: marzec 2017 r.	Nr rys. 1	Skala: 1:50	
Opracowanie: inż. Artur Zając				Podpis:
Projektant: inż. Stefan Tur	Nr. uprawn.: 78/Tbg/89	do projektowania	Podpis:	
Projektant sprawdzający: inż. Zdzisław Żurecki	Nr. uprawn.: 156/Tbg/94	do projektowania	Podpis:	